



सं 18336 / पविनिनिलि-एमटी / मे / 17-18

दिनांक 26.03.2018

कार्यालय झाप

एतद्वारा द्वारा अधीक्षण अभियंता(इक्वेटर) द्वारा प्रेषित फ़ैक्ट्री निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित फर्म को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/इन्टीग्रेटेड पावर डवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से अधोलिखित सामग्री की आपूर्ति करने हेतु अनुमोदन (वेंडर अप्रुवल) प्रदान किया जाता है:-

क्र० सं०	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	फैक्ट्री निरीक्षण का पत्रांक एवं दिनांक	निरीक्षण टीम की टिप्पणी
1	M/s Tushar Transformers, Distt. Shamli	LT PVC & LT XLPE insulated armoured/unarmoured cable	6668 / पविनिनिलि-मे/ इक्वेटर(सी) दिनांक 29.01.18	Firm is capable of manufacturing & testing of referred item.

(विराग बंसल)

मुख्य अभियंता(आईपीडीएस / डीडीयूजीजेवाई)

सं 18336 / पविनिनिलि-एमटी / मे / 17-18

दिनांक 26.03.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. M/s Tushar Transformers, Distt. Shamli
3. श्री रविन्द्र कुमार(प्रोजेक्ट मैनेजर), आरईसीपीडीसीएल(पीएमए), मेरठ।
4. डीडीयूजीजेवाई/आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत कार्यरत सभी कार्यदायी संस्था।
5. डोएक रूम, पविनिनिलि, मेरठ।
6. डीडीयूजीजेवाई मेटिरियल डेस्क।

(विराग बंसल)

मुख्य अभियंता(आईपीडीएस / डीडीयूजीजेवाई)

Dr. Ashra Reza



CIN:U31200UP2003SGC027458

Office of the  
प्रबन्ध निदेशक  
Managing Director  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.  
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd  
दिव्योदियापार्क, मेरठ  
Victoria Park, Meerut-250001


9963

Letter No. /PVVNL/MT/DDUGJY-11<sup>th</sup>/20(vs)/GTP

Dated: 12 SEP 2018

Sub: Approval of GTP/Drawing of Material/Equipment.

Ref: LOI NO. 8395/PVVNL/MT/DDUGJY-RE/20(vs)/LOI/2017-18 Dated:07.11.2017 for the work of Rural Electrification & release of BPL Connections of rest villages of Muzaffarnagar/Shamli District in Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. of Uttar Pradesh State under DDUGJY 11<sup>th</sup> Plan against Tender specification No. PVVNL/MT/DDUGJY-RE/20(vs)/2017-18.

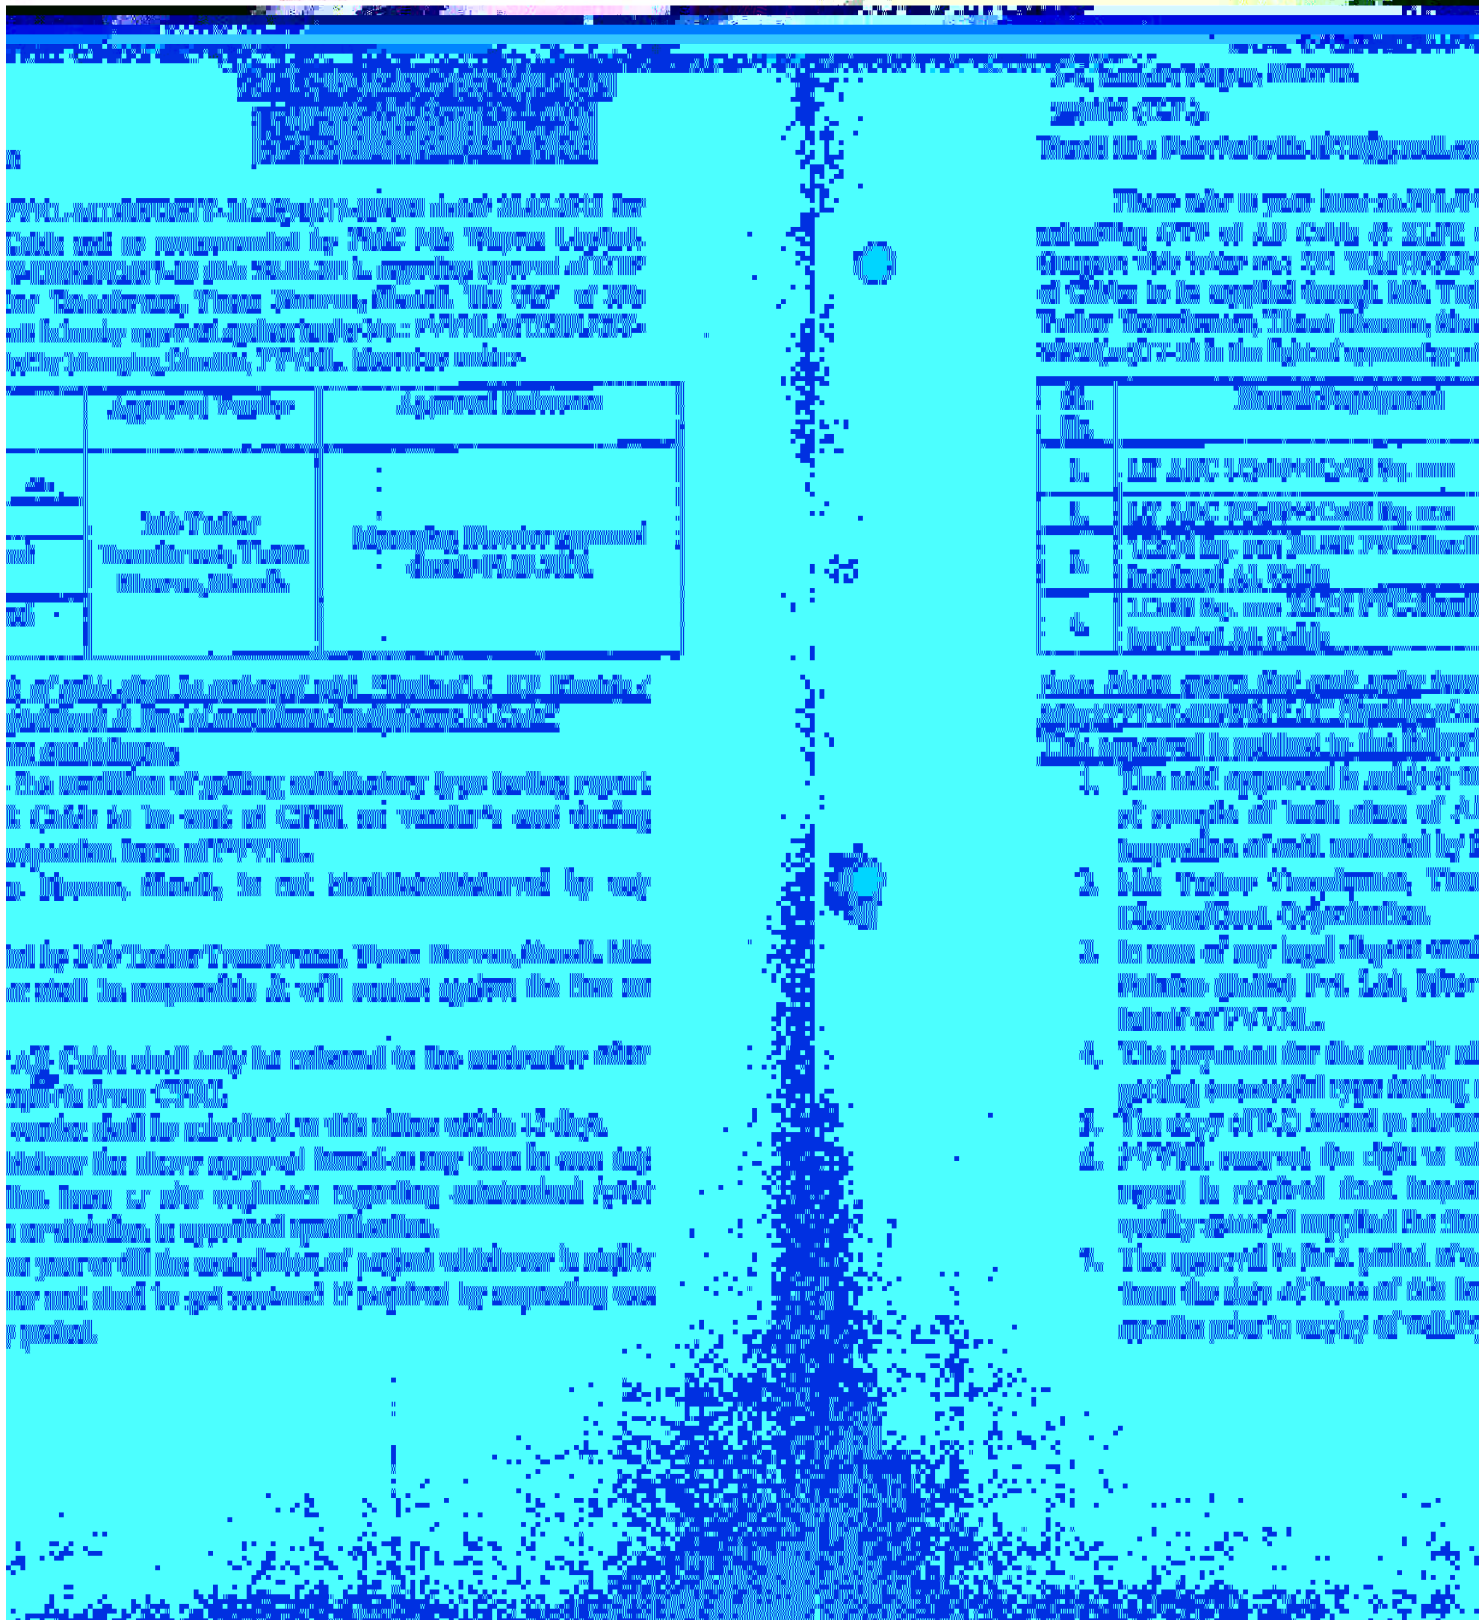

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. के लिए निम्नलिखित कार्य के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

क्र.सं.	अनुमति प्रकार	अनुमति अधिकारी
01	सब-निर्माणाधीन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।	निर्माणाधीन क्षेत्रों में बिजली के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

यदि आप इस शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

1. The condition of getting satisfactory type testing report & Cable to be sent to CPWL and vendor's cost sheeting submitted. Name of CPWL.

2. Name, Address, to not be disturbed by way

of the Job Tender Transformer, Power House, etc. This contract is suspended & will remain open the time

of Cable shall only be released to the contractor after approval from CPWL.

Contract shall be suspended in this matter within 15 days. However the above approval should be given by the time the work is completed regarding submitted report & condition is approved immediately.

on your end the condition of payment submitted in reply for work shall be get reviewed & approved by company's work & quality.

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.  
प्रबन्ध निदेशक  
दिव्योदियापार्क, मेरठ

यदि आप इस शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

क्र.सं.	सामान्य शर्तें
1.	CPWL के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।
2.	CPWL के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।
3.	CPWL के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।
4.	CPWL के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

यदि आप इस शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

1. The work approved is subject to the condition of work order of all companies of work submitted by the contractor.
2. The Tender documents, the contract and the conditions of work order.
3. In case of any legal dispute and the contract shall be the right of PVVNL.
4. The contractor shall supply all the material and equipment for the work.
5. The work shall be completed within the time specified in the contract.
6. PVVNL reserves the right to not accept the work if the contractor is not able to supply the material and equipment within the time specified in the contract.
7. The approved work shall be subject to the condition of work order of all companies of work submitted by the contractor.